



BIBLIOTECA *MARCEL·LÍ DOMINGO*

Recull de premsa local i comarcal

Els errors de seguretat a les nuclears, a l'alça des de 2004


La mitjana d'errors, tanmateix, ha disminuït de manera dràstica els últims tres anys, diu el CSN

AGÈNCIES

Les centrals nuclears espanyoles van registrar durant el 2013 un mínim en la mitjana de fallades de sistemes de seguretat (SSF, en les seves sigles en anglès) però aquesta mitjana ha augmentat a llarg termini (durant els últims 10 anys), segons revela el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en el seu informe anual sobre la situació i evolució de les instal·lacions nuclears.

El document presentat ahir al Congrés i el Senat indica que la mitjana d'errors de sistemes de seguretat manifesta una tendència «lleugerament creixent» a llarg termini, tot i que ha disminuït dràsticament durant els últims tres anys fins a arribar al seu mínim de l'última dècada (0,5 durant el 2013), per la qual cosa s'espera una evolució favorable a llarg termini.

En canvi, l'informe considera que la tendència a l'alça a llarg termini de la mitjana de successos significatius és encara més acusada i, per tant, no cal esperar millores a mitjà termini. El regulador atòmic explica que la causa està

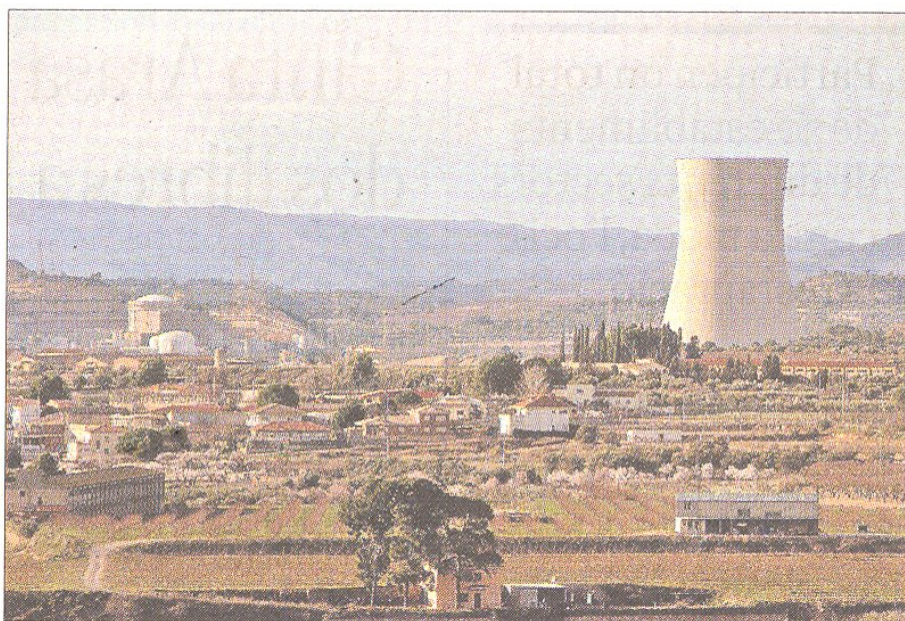

Imatge de la central nuclear d'Ascó, un dels dos complexos atòmics a Catalunya. FOTO: JOAN REVILLAS

en diversos incompliments de la nova normativa antiincendis introduïda durant els últims anys.

La resta d'indicadors que componen el registre del Sistema Integrat de Supervisió de les Centrals (SISC) mostren tendències decreixents a llarg termini, segons el CSN.

En primer lloc, la mitjana de parades automàtiques amb el reactor en estat crític (és a dir, parades quan, en la reacció de fissió nuclear que té lloc dins del reactor, són més els neutrons que es creen que els que es destrueixen) manté una tendència «fortament decreixent» a llarg termini.

És el cas també de la mitjana d'aturades forçoses, aquelles que s'han d'iniciar abans de 72 hores des del descobriment de la inci-

dència. Encara que el 2013 s'han superat els valors de 2011 i 2012, el valor d'aquest indicador segueix sent molt inferior al dels anys precedents, per la qual cosa, segons el parer del CSN, no requereix un major seguiment.

Per la seva banda, la mitjana d'exposició col·lectiva a la radiació, que mesura la dosi de radiació oficial acumulada pel personal d'una central, segueix una tendència «lleugerament decreixent» a llarg termini.

No obstant això, l'informe precisa que «el seu comportament a mitjà termini és decreixent però erràtic, marcat pels anys que hi ha recarrega a la central nuclear de Cofrents. Per això, no es pot fer cap predicció del seu comportament en el futur».