

NUCLEARS ■ HAN DEMANAT MÉS TEMPS PER PODER COMPLIR AMB ELS REQUISITS

Ascó i Vandellòs ajornen mesures de reforç de seguretat del pla Fukushima

El Consell de Seguretat Nuclear ha autoritzat allargar el termini per a determinades actuacions, quan han estat 'ben justificades' pels operadors

M. M. / AGÈNCIES

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha atès parcialment les sol·licituds de diverses centrals nuclears, entre les quals hi ha Ascó i Vandellòs (a més d'Almaraz i Trillo) per ajornar el compliment d'algunes de les exigències del pla d'actuacions que es van derivar de la catàstrofe de Fukushima.

En tots els casos i amb caràcter general, el màxim organisme regulador en matèria nuclear apunta a «l'escassíssima antelació» amb què els titulars de les plantes han presentat aquestes peticions». Això no obstant, el ple del CSN estima aquelles demandes que estan prou justificades, segones detalla a l'acta de la reunió plenària, publicada al seu web.

La central nuclear d'Ascó va demandar posposar terminis en relació amb la protecció davant de trencaments circumferencials de canonades no sísmiques (només en el cas de la unitat Ascó I); les anàlisis sísmiques de l'emmagatzematge de material combustible, de l'encarrilament de barrancs i d'accidents severos en parada, i la implantació d'accions a la xarxa de drenatges de l'emplaçament.


Respecte al estudi d'accidents severos que s'inicien amb la central en parada, el titular sol·licita un ajornament fins al 31 de desembre del 2016, a l'espera de la conclusió dels treballs en curs del Grup de propietaris de reactors PWR de Westinghouse (WOG).

El Ple del CSN acorda que aquest últim estudi ha d'estar acabat abans del 31 de desembre del 2015, i estableix el mes de març vinent com a màxim per acabar els treballs a la xarxa de drenatge.

Rebutja també la sol·licitud de les dues unitats d'Ascó d'endarrerir el termini sobre la implantació de les accions en cas d'haver de reforçar mitjans humans i equips de protecció radiològica, en concret els referits a disposició de balises.

Sobre Vandellòs II, el Ple del Consell de Seguretat Nuclear emet una apreciació favorable a la seva sol·licitud d'allargar els temps per aplicar les accions exigides a la xarxa de drenatge, «a causa de la seva complexitat tècnica i possibles interferències amb elements enterrats».

Per contra, descarta la demanda en relació amb les accions derivades de les anàlisis sobre necessitats de mitjans humans i equips de protecció radiològica.

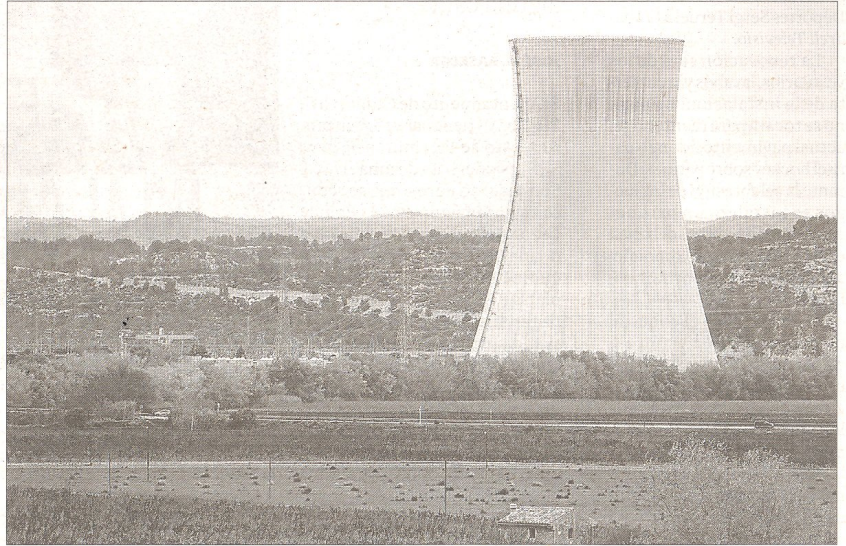

La central nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre. FOTO: JOAN REVILLAS

L'APUNT

Millores a la subestació de la central

■ Per altra banda, Endesa ha finalitzat les tasques de renovació del sistema de telecontrol del parc d'alta tensió de la subestació situada a la central nuclear d'Ascó. Es tracta d'un equipament que registra tota la informació relacionada amb el funcionament d'aquesta part de la instal·lació i permet realitzar-hi maniobres de manera remota.

El nou sistema, d'última tecnologia, funciona amb fibra òptica,

fet que permet una connexió més eficient entre els diferents equips que el formen.

El sistema de telecontrol registra en un sol equip totes les dades que tenen a veure amb el funcionament dels diferents elements que integren la subestació: interruptors, transformadors i línies. D'aquesta manera, a més de poder comprovar en tot moment el correcte funcionament de la instal·la-

ció, detectaria de manera immediata possibles anomalies. Aquest sistema, no només registra i unifica la informació, sinó que també permet realitzar maniobres a la subestació de manera remota, des del centre de control de la companyia a Barcelona, des d'on es controla tota la xarxa de Catalunya.

Els treballs han suposat una inversió de 85.000 euros.