


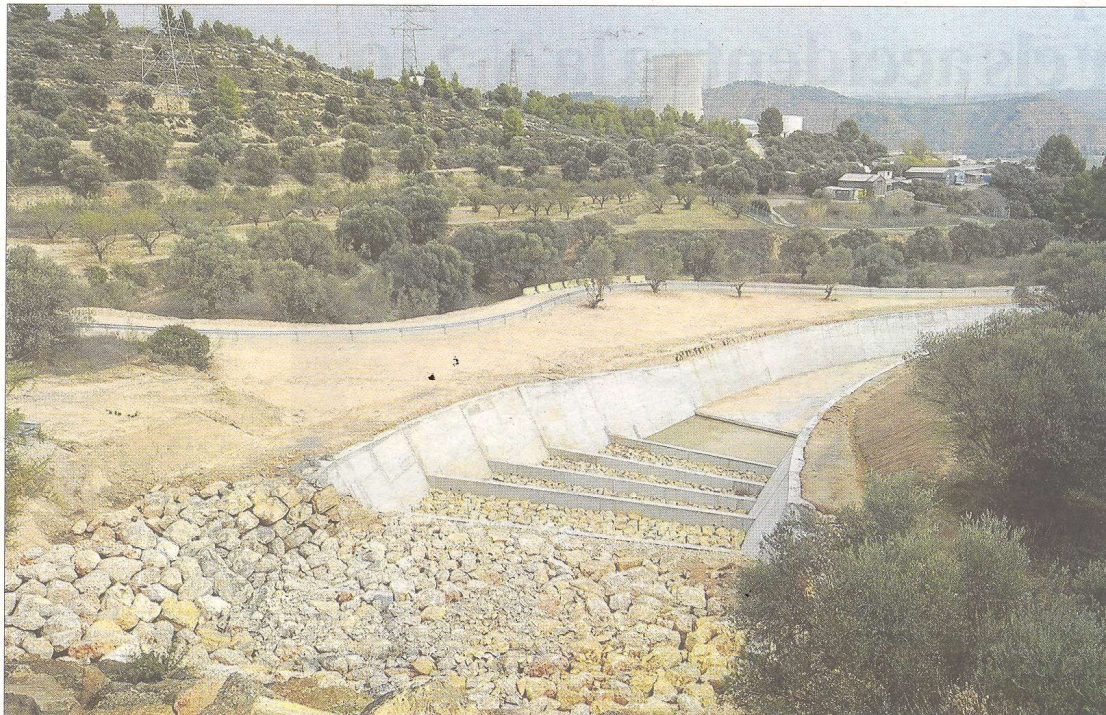

Una de les obres executades del pla Fukushima a la central d'Ascó: la canalització del barranc de Potxos per evitar desbordaments. FOTO: JOAN REVILLAS

ENERGIA ■ ANAV AFIRMA QUE NO HA REFORÇAT MÉS LA SEGURETAT INTERNA D'ENÇÀ DELS ATACS TERRORISTES DEL DIVENDRES PASSAT A PARÍS

La Guàrdia Civil vigilarà l'interior de les nuclears catalanes abans de 2 anys

El director general de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II confirma que el pla pilot en marxa a la central de Trillo s'estendrà el 2016 i 2017 a les resta de complexos nuclears de l'Estat

A. CARALT

El cos armat de la Guàrdia Civil realitzarà tasques de vigilància a l'interior de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs abans de dos anys per millorar la capacitat de resposta davant d'una amenaça a la seguretat. La decisió, adoptada pels Ministeris d'Interior i Indústria, conjuntament amb el CSN, ANAV i les propietàries de les nuclears, s'executa per fases. En la primera, aquest 2015, s'ha posat en pràctica una prova pilot a la central de Trillo (Guadalajara).

El grup de treball s'ha creat arran dels atemptats dels últims mesos i dins d'un context de violència internacional. El govern espanyol ha decidit que la presència dels agents resulta necessària a les nuclears. La Guàrdia Civil vigila, actualment, l'entorn de les centrals amb uns patrullat-

ges intensificats el juny per l'increment del nivell d'alerta 4 i, a partir del cap de setmana, amb l'anunci del reforçament de les mesures, després de l'atac terrorista a París. ANAV precisa que a l'interior dels recintes les exigències de seguretat no s'han elevat arran del succeït a París.

Durant els pròxims mesos i amb l'experiència de Trillo es definirà «una amenaça base de disseny» davant la qual hauria de respondre la presència del cos armat i s'elaborarà un pla que detallarà funcions i estructura, entre elles la dotació, que podria oscil·lar de 30 a 40 agents.

El pla s'aplicarà el segon semestre de 2016 en dues centrals i el 2017 a les tres restants. «Ahores d'ara, però, no hi ha una decisió presa sobre en quines plantes s'aplicarà primer», assenyalava el director general d'ANAV, José Antonio Gago.



La direcció d'ANAV va explicar ahir dos casos de relleu generacional de responsables d'àrea de les centrals catalanes. FOTO: JOAN REVILLAS

Empreses de seguretat privada assumeixen avui la vigilància interior, i ho seguiran fent. En l'inici de la vida de les nuclears, la Guàrdia Civil ja havia assumit la tasca de la vigilància interior.

El cost d'aquesta vigilància extra l'hauran d'assumir els titulars de les centrals nuclears a raó d'uns 61.000 euros anuals per agent. Per aplicar-lo caldrà aprovar una modificació de la normativa que regula la protecció física de les instal·lacions, presumiblement abans d'acabar l'any.

Gago insisteix que la mesura s'aplica en el conjunt de nuclears espanyoles en considerar-les infraestructures «crítiques» en matèria de seguretat. «La Guàrdia Civil és un complement. Davant l'amenaça que s'ha definit, cap contribució és poc, més encara, si és un cos com la Guàrdia Civil, que disposa d'una gran quantitat d'informació, mitjans, formació i capacitat que no disposem», ha afirmat.

En cas d'atemptat, el cos armat «prendria el control» de la situació, tot i que també s'activaria el propi pla de seguretat de la central.

L'APUNT

Els dos centres d'emergències, el 2016

■ Una de les principals obres del pla Fukushima són la construcció dels dos centres de gestió d'emergències (CAGE) a Ascó i Vandellòs. Es troben en la fase de la seva fonamentació i han d'estar llestos l'últim trimestre de 2016. Es tracta d'edificis allunyats de la zona calenta de la planta que actuarien, en cas d'emergència, com a centre de coordinació de les operacions. Disposaran de blindatge radiològic, capacitat sísmica, una autonomia de 72 hores i una capacitat per a 120 persones. La resta d'obres pendents són els recombinadors passius d'hidrogen i ventejos filtrats de les contencions, que incrementen la protecció en el cas que la pressió superi els valors de disseny. En l'últim any, destaca la canalització del barranc de Potxos, d'1,1 quilòmetres, per evitar un hipotètic desbordament.

L'APUNT

Volen operar fins al 2030

■ ANAV va organitzar ahir a Ascó la jornada anual, on informen de l'activitat i anuncien accions de futur. Una d'elles, insistí Gago, és adequar les plantes per demanar la renovació de la llicència d'activitat 10 anys més. En cas afirmatiu, se superarien els 40 anys d'operació

considerats com a vida útil de les centrals. L'autorització de Vandellòs II expira el 2020 i la d'Ascó el 2021 i els permisos s'han de demanar el 2017 i 2018. Una de les mesures per aconseguir la renovació és una política activa, en marxa, de relleu generacional.