

Ribera d'Ebre

S'atura el procés de reconnexió del grup nuclear II d'Ascó per una avaria

REDACCIÓ
ASCÓ

La central nuclear d'Ascó, seguint els procediments establerts, va notificar ahir al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que el grup nuclear II s'ha portat a aturada per poder intervenir-hi en un cert mal funcionament.

ANAV ha assegurat que l'incident no ha tingut cap conseqüència per a les persones o el medi ambient.


Segons ha informat el gestor de la planta atòmica (ANAV) i el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), una fuita en el tancament de la turbobomba d'aigua d'alimentació principal A' ha obligat a

aturar la reconnexió de la central a la xarxa.

La planta estava en el procés d'increment de potència quan s'ha detectat un mal funcionament de l'equip i ha estat necessari la seua aturada per corregir-ho.

Segons el comunicat immediat d'ANAV, els treballs de reparació ja estan en marxa i, una vegada fetes les proves corresponents, la central es tornarà a sincronitzar a la xarxa.

Es dona la circumstància que l'incident s'ha produït quan la central s'estava reconnectant arran d'una altra parada, el passat diumenge 27 de maig, que va servir en aquest cas per reparar un dels dos indicadors de flux neutrònic de rang estès.

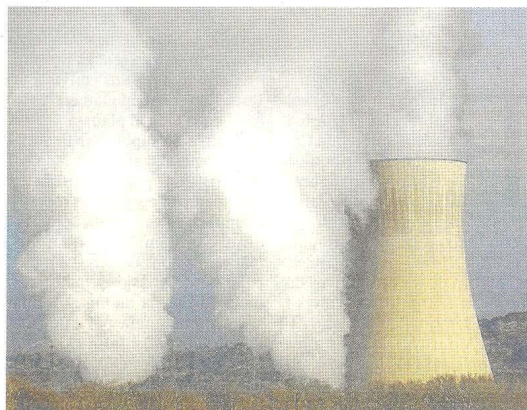

Imatge d'arxiu de la Central Nuclear d'Ascó. FOTO: JOAN REVILLAS