


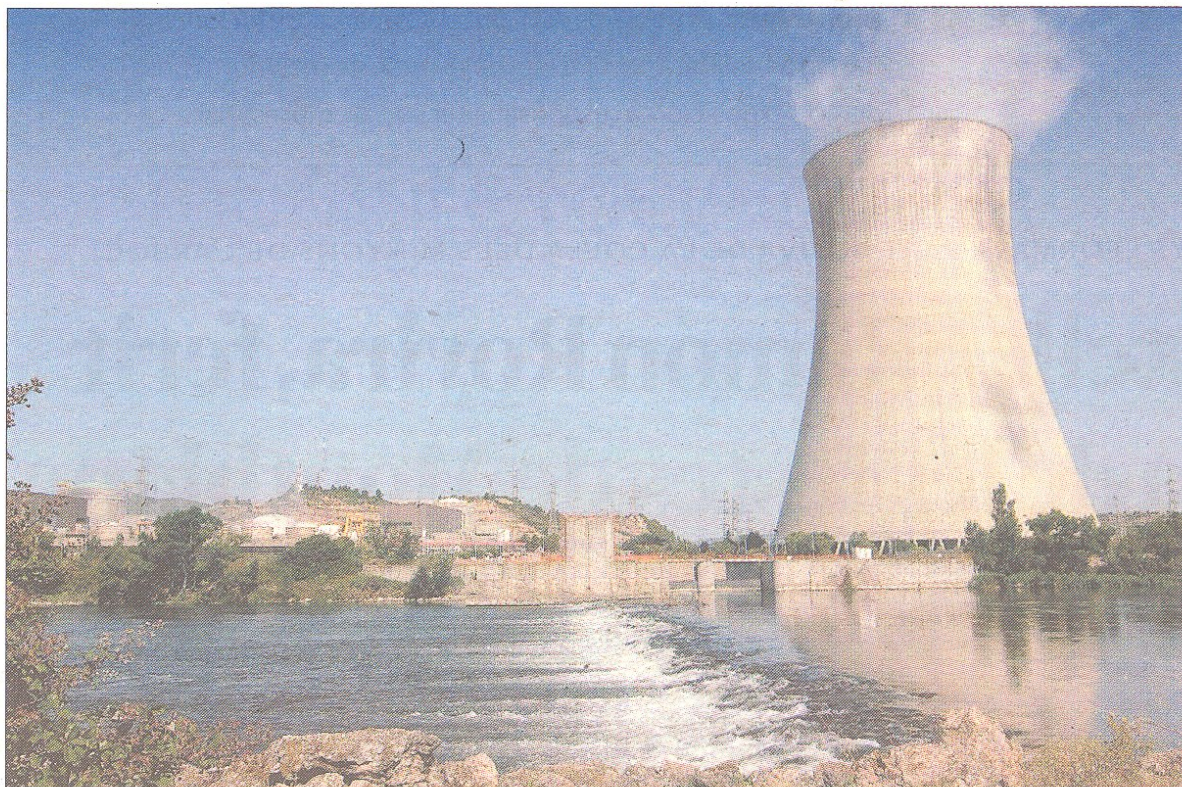

Imatge de la central nuclear d'Ascó, a tocar del riu Ebre. FOTO: JOAN REVILLAS

ENERGIA ■ COM LA RESTA DE PLANTES NUCLEARS DE L'ESTAT

Les centrals d'Ascó i Vandellòs superen els tests d'estrès preliminars

Les centrals d'Ascó i Vandellòs, juntament amb la resta de plantes nuclears de l'Estat, han superat la fase inicial de les proves d'estrès requerides per la Unió Europea després de la catàstrofe de Fukushima.

AGÈNCIES

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va enviar ahir a la Comissió Europea l'informe preliminar amb els resultats inicials de les proves de resistència de les centrals, o tests d'estrès. Segons es va afirmar des de l'organisme, «el plantejament i les mesures proposades pels titulars es consideren adequats».

Aquest informe preliminar analitza la capacitat de resposta de les centrals davant d'inundacions, terratrèmols, accidents severos o pèrdua d'energia elèctrica, i identifica mesures per millorar el seu nivell de resistència.

Tot i que encara falta completar les proves amb els informes finals, ahir el CSN va fer públic l'informe preliminar, que ha conclòs que el valor adoptat per cada central en cas de terratrèmol «segueix sent vàlid». Les centrals estan revisant les anàlisis de marges sísmics, per sobre de la base de disseny dels equips, per assegurar i mantenir la parada de la central.

D'altra banda, totes les centrals han comprovat l'adequació de la base en cas d'inundaci-

ons externes. El cas més delicat és el de Vandellòs II, que és l'única central situada a la costa, si bé es troba situada en una cota superior als 20 metres per sobre del nivell del mar. El CSN conclou, però, que els nivells d'inundació adoptats com a base de disseny «segueixen sent vàlids».

També s'estan analitzant els marges de seguretat davant de successos que puguin provocar nivells d'inundació per sobre de les bases de disseny. Els successos més crítics corresponen a un trencament de preses.

Segons es desprèn de l'informe del CSN, en tots els casos els titulars indiquen que han comprovat que les preses resisteixen terratrèmols superiors als adoptats com a base de disseny sísmic i es conclou que els nivells d'inundació que s'aconseguirien a la central quedarien per sota de la cota d'esplanació en la qual es troba.

Vandellòs II,
situada a la costa,
també passa la
prova d'inundació
extrema