

Les pèrdues d'aigua se disparen a Tortosa fins al 55 % per comptadors defectuosos

L'empresa Aigües de Tortosa renovarà a partir de principis de 2026 un total de 15.000 comptadors amb una inversió d'1,4 milions d'euros


Tortosa Joan Josep Carot

El rendiment de la xarxa de subministrament d'aigua potable al municipi de Tortosa ha caigut fins al 45 %, segons l'auditoria d'eficiència hidràulica de l'exercici 2024 elaborada i publicada recentment per l'Empresa Municipal de Serveis Públics, SL (Aigües de Tortosa) concessionària del servei. Esta xifra queda molt lluny del 59,2 % registrat el 2022 i situa les pèrdues reals en un 55 % del total de l'aigua produïda.

Malgrat esta davallada, el gerent d'Aigües de Tortosa, Honorio Royo, assegura que les dades no reflecteixen un empitjorament real de la xarxa d'abastament, sinó que responen a un problema de registre provocat per l'envelliment dels comptadors, molts dels quals no mesuren correctament o han deixat de funcionar completament. Segons Royo, esta manca de lectura distorsiona els resultats i incrementa de manera artificial el volum d'aigua que l'auditoria considera "pèrdues reals".

Aigües de Tortosa va produir el 2024 un total de 4.269.254 m³ d'aigua, un 20 % més que el 2022, segons l'auditoria que l'empresa mixta està obligada a elaborar cada dos anys seguint els criteris establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'increment de producció respon, principalment, al creixement del consum industrial al polígon Catalunya Sud, amb empreses com Floret-te i Kronospan ja operant al 100 % de capacitat, segons explica el gerent. Paral·lelament, la compra d'aigua al Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) s'ha reduït de manera

dràstica. El 2024 Aigües de Tortosa només va adquirir 11.438 m³, un 83 % menys de l'aigua que es va comprar el 2022. Este fet és conseqüència de l'entrada en funciona-

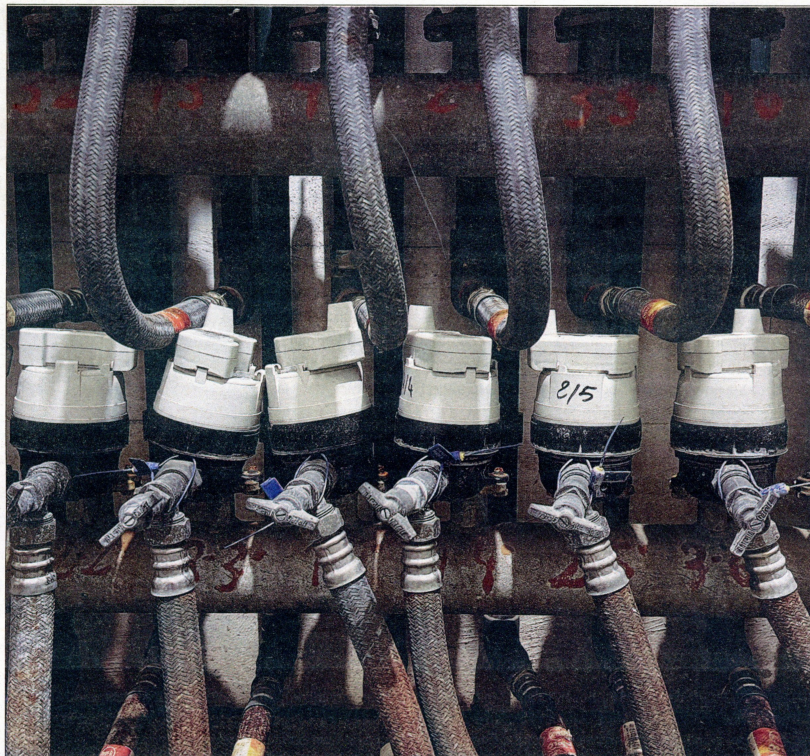

Comptadors d'aigua instal·lats en un bloc d'habitatges del nucli urbà de la capital del Baix Ebre. /JOAN JOSEP CAROT

ment l'any passat d'un nou pou d'aigua al polígon industrial de Catalunya Sud, l'explotació del qual és ara rendible pel volum d'aigua que demanda principalment l'empresa Kronospan.

Pel que fa a la distribució, l'auditoria atribueix 1.924.522 m³ al consum autoritzat i 2.356.170 m³ a pèrdues. D'estos, 129.593 m³ corresponen a pèrdues aparents o comercials, mentre que 2.326.577 m³ se consideren pèrdues reals, una xifra que representa un increment del 93 % respecte als 1.152.869 m³ registrats fa dos anys.

Segons Royo, però, este salt no respon a un augment real de les fuites, sinó a un problema de registre provocat per l'envelliment dels comptadors. **"Des de fa uns tres anys, molts comptadors de telelectura s'han anat frenant o aturant del tot, sobretot perquè han superat la seua vida útil", assenyala. "Tenim sectors sencers del municipi on els comptadors no registren absolutament res. Alguns mostren fins a un 30 % menys de consum, tot i que la demanda real no ha disminuït", afegix.**

Segons el gerent, com que el sistema no disposa de lectures reals, tota l'aigua no registrada es comptabilitza automàticament com a "pèrdues", fet que infla artificialment la magnitud del problema. Royo calcula que entre 650.000 i

700.000 m³ anuals corresponen en realitat a consum domèstic o industrial que els comptadors defectuosos no arriben a registrar. L'empresa ha notificat la situació a l'ACA, que ha acceptat la incidència mentre no es renoven els comptadors.

NOUS COMPTADORS Per a resoldre el problema, Aigües de Tortosa ha tret a licitació per un import d'1,4 milions d'euros l'adquisició de 15.000 comptadors que substituiran els vells a partir de principis de 2026. Esta inversió, aprovada pel consell d'administració de l'empresa, se finançarà amb l'augment del 29 % de tarifa d'ús dels comptadors que va aprovar el Ple de l'Ajuntament de Tortosa el passat mes de juny.

La xarxa d'abastament d'aigua

potable del municipi de Tortosa té una longitud de 167 quilòmetres i l'edat mitjana de les canonades s'estima en 14 anys. L'auditoria també detecta un increment notable d'avaries a la xarxa, que passen de 132 el 2022 a 257 el 2024, i en escomeses que passen de 148 a 191. El gerent atribueix este repunt a la reducció d'inversions en renovació de la xarxa durant els últims dos anys.

El rendiment de la xarxa d'abastament d'aigua potable ha caigut fins al 45 %

L'auditoria constata un augment d'avaries per falta d'inversió en millores de la xarxa

Aigües de Tortosa ha tret a licitació la compra de 15.000 comptadors d'aigua

La companyia presta servei a 15.742 abonats, amb un consum mitjà de 9.122 m³/dia, que oscil·la entre un mínim de 8.750 m³/dia i un màxim de 9.885 m³/dia. Aigües de Tortosa es va constituir el 2001 com a empresa 100 % municipal i el 2010 va passar a ser mixta amb la incorporació d'una UTE formada per la Companyia General d'Aigües de Catalunya, COMSA Emte Medioambiente i Aguas de Valencia. L'Ajuntament manté el 51 % del capital.

D'altra banda, el Consell d'Administració d'Aigües de Tortosa va rebutjar dijous de la setmana passada, amb els vots dels cinc representants de l'Ajuntament, la proposta del soci privat que plantejava un augment del 56 % del rebut de l'aigua per a executar millores en la xarxa d'abastament.

LA XIFRA
700.000
metres cúbics

no van registrar els comptadors defectuosos el 2024, segons l'EMSP