


AIGUA

Baixa el consum d'aigua del CAT després de tres anys consecutius d'increments

L'ens, que invertix 23 milions en un Pla de digitalització, ho atribueix a l'ús d'aigua regenerada per part de les indústries

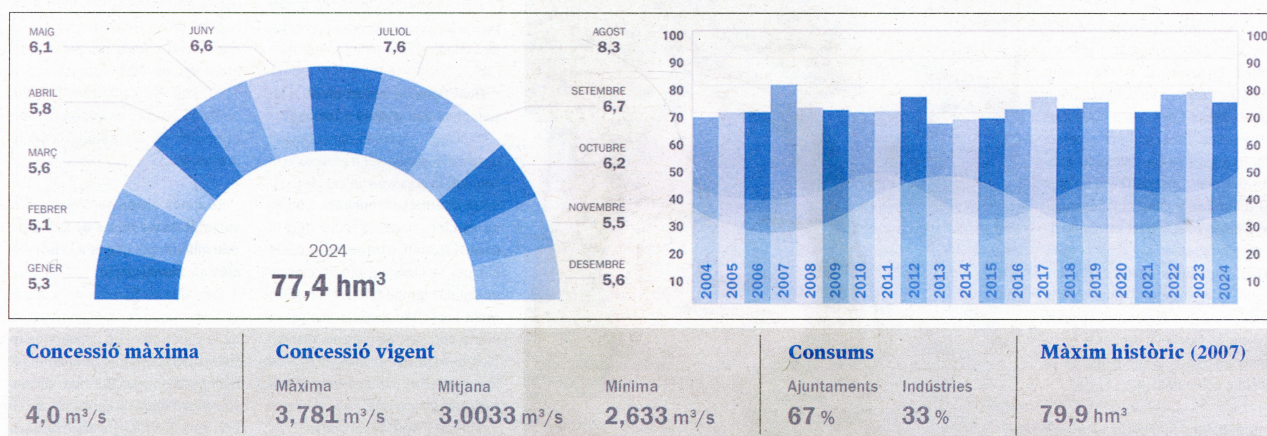

Terres de l'Ebre Redacció

El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha subministrat un total de 74,4 hm³ d'aigua potable als 69 municipis i 27 indústries consorciades durant el 2024. Això representa una reducció global en el consum d'aigua del 4,25 % respecte a l'exercici anterior, quan se va registrar un subministrament de 77,7 hm³. Esta davallada és especialment notable entre les indústries, que han passat de representar un 36 % del consum total del CAT al 33 %, gràcies a l'optimització dels seus processos i la producció i ús d'aigua regenerada. Les 27 indústries que reben subministrament del CAT han utilitzat un 12 % menys d'aigua potable que l'any 2023.

La reducció en el consum se re-

gistra després de tres anys consecutius de pujades. El 2020, any de més impacte de la pandèmia pel coronavirus, va ser l'any de menys consum dels últims 20: se va quedar en 63,77 hm³. El 2021 va augmentar un 10 %, fins als 70,14 hm³ i va arribar als 76,48 hm³ el 2022 i als 77,7 hm³ el 2023.

El president del CAT, Marc Brunet, ha destacat que s'ha tornat "a unes dades similars al 2019, malgrat l'increment de població i activitat empresarial dels últims anys". Alhora, Brunet subratlla que de mitjana s'han consumit 2,35 m³ d'aigua per segon, la qual cosa representa un 58 % de la concessió: el topall màxim permès per llei és de 4 m³ per segon. Això, segons el president de l'ens, "demostra que el model de gestió del CAT és tècnicament

sostenible i apte per a l'actual realitat territorial".

L'increment de pluges a la conca de l'Ebre ha propiciat que el 2024 haja sigut un bon any pel que fa a qualitat de les aigües. Tant és així que este últim ha sigut l'exercici amb menys incidències notificades des del laboratori del CAT de l'última dècada. Si durant l'episodi de sequera del 2023 tan sols se van registrar 103 jornades sense incidències, esta xifra s'ha enfilat fins als 317 dies lliures d'incidències en l'aigua al tancament del 2024. El gener del 2025 s'han iniciat les obres d'ampliació de l'edifici del laboratori LQAIGUA per un import superior als 620.000 euros.

El 2024 també es va constatar una alta fiabilitat de la xarxa del Consorci, amb un 99,6 % d'eficièn-

cia hidràulica que segons el gerent del CAT, Xavier Pujol, és possible gràcies al manteniment i als sistemes de monitoratge en línia que da'rterament ha instal·lat el CAT. El 2024, l'ens va impulsar una trentena d'actuacions a la seua xarxa de distribució per un import que supera els 2,3 milions d'euros.

La previsió és que durant el 2025 se continuarà desplegant el Pla de digitalització del CAT, pressupostat en 23,2 milions d'euros entre el 2022 i el 2026. Per a completar este Pla, el CAT rep una subvenció de 9,5 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. L'actuació més destacada que s'ha materialitzat durant el 2024 en este àmbit ha sigut l'entrada en funcionament dels dos parcs fotovoltaics per a l'autoconsum a Tarragona i

l'Ampolla, que han de permetre estalviar fins a 500.000 euros en despesa energètica el 2025.

Pel que fa a infraestructures, el Consorci preveu inaugurar dos nous dipòsits reguladors a Vila-seca i Cunit durant el segon semestre d'este 2025, quan també està previst que comencen les obres del nou dipòsit d'aigua crua, sense tractar, que s'ubicarà dins de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) del CAT a l'Ampolla. El projecte s'ha pressupostat en 13 milions d'euros.

D'altra banda, recentment s'han iniciat les tasques d'edificació a l'Ampolla d'una nova nau d'emmagatzematge de voluminosos com ara canonades, vàlvules o cabalímetres, amb un pressupost superior als 2,2 milions d'euros. ■